


RZGO-TERS,-AERS型比例减压阀，3通

先导式，带集成式或远程压力传感器，ISO 4401标准，06通径

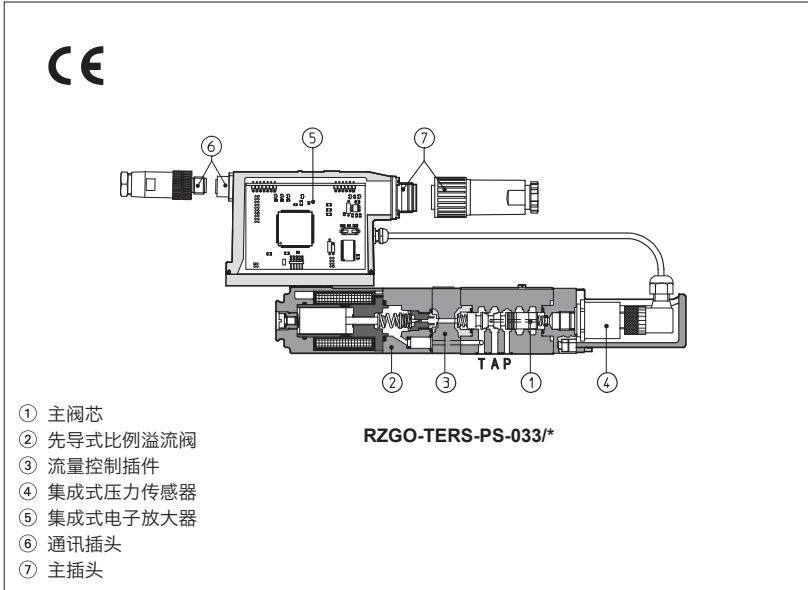

RZGO为3通比例减压阀，先导式，带集成或远程压力传感器，阀的压力调节与输入电流信号成正比。

比例阀与电子放大器配合工作，见第 [2] 节，电子放大器根据输入信号调整控制比例阀的驱动电流，使比例阀输出与输入信号相对应。

此类比例阀有不同的形式可供选择：

- -TERS型，带集成压力传感器④和集成数字型放大器⑤预调闭环控制，大大提高了阀的动静态性能。
- -AERS型，同TERS型，但不带集成式压力传感器（预留远程压力传感器接口）。

减压压力受主阀芯①控制，而主阀芯又受先导式比例溢流阀②直接控制。叠加式压力补偿流量阀③确保了先导流量恒定，从而提高高压稳定性。

集成放大器出厂预调，性能优良，阀与阀间互换，简化了接线和安装。

标准电气主插头⑦对-TERS型阀和-AERS型阀完全相同。标准7芯插头用于连接电源，模拟型输入信号和监测信号。12芯插头用于带选项Z型阀。

以下通讯接口⑥可选：

- -PS，串行通讯接口，用于参数设置，信号监测，并由Atos PC软件进行固件更新
- -BC，CANopen接口
- -BP，PROFIBUS DP接口

带-BC和-BP接口的阀可嵌入到总线通讯网络，这样可以由机器控制单元对该阀进行数字信号控制。

线圈为全塑料封装（绝缘等级H级），可抗震动冲击，以及适合任何气候环境的特点。

安装界面：ISO 4401标准，06，10通径
最大流量：100l/min
最大压力：350bar

1 型号

RZGO - TERS - PS - 033 / 100 / * ** / *

比例减压阀06通径					密封材料： 默认为NBR(矿物油和水乙二醇) PE= FPM
TERS = 带集成式数字型电子放大器和压力传感器 AERS = 同TERS，但预留远程压力传感器接口（需单独订货，见技术样本G460）					
通讯接口： PS = 串口 BC = CANopen BP = PROFIBUS DP					
机能： 033 =作用在A口，P口进油，T口卸油					
压力范围： 100 = 100 bar 210 = 210 bar 315 = 315 bar 350 = 350 bar					
				电子放大器选项，见第 [6] 节： I = 电流型输入信号和监测信号（4~20mA） Z = 双电源供电，带使能，故障和监测信号（12芯主插头） C = 远程传感器反馈信号为电流型4~20mA（仅对AERS型阀）	

2 RZGO的电子放大器

阀型号	-TERS	-AERS
电子放大器型号	E-RI-TERS	E-RI-AERS
样本页码	G205	

注释：电源和通讯插头见第 [1] 节

3 液压特性(基于油温50°C, ISO VG46矿物油)

机能符号				
阀类型	RZGO-TERS, RZGO-AERS			
最大调节压力 (Q=10l/min)	100	210	315	350
最小调节压力 (Q=10l/min) [bar]	1或T口实际值; (/350为3)			
P, T口最大压力 [bar]	P□=350bar; T□=210bar			
最小流量 [l/min]	2,5			
最大流量 [l/min]	40			
响应时间: 0-100%阶跃信号 (取决于装配状态)见第9.4节 [ms]	≤ 35			
滞环 [最大压力的%]	≤ 0,5			
线性度 [最大压力的%]	≤ 1			
重复精度 [最大压力的%]	≤ 0,5			
温漂	ΔT = 40°C时零点漂移 < 1%			

4 RZGO比例减压阀主要特征

安装位置	任意位置
底板表面精度	粗糙度指标Ra0.4,平面度0.01/100 (ISO 1101标准)
环境温度	-TERS和-AERS为-20°C ~ +50°C
油液	液压矿物油符合DIN51524...535标准,其它油液见第1节
推荐粘度	40°C时为 15 ~ 100 mm ² /s(ISO VG 15~100标准)
油液清洁度	ISO 4406 标准 20/18/15 □NAS 1638 9 级,安装过滤精度为10μm的进油过滤器, (β ₁₀ ≥ 75 推荐值)
油液温度	-20°C ~ +60°C (标准型密封和水乙二醇) -20°C ~ +80°C (PE 密封)
20°C时线圈的电阻	3~3.3 Ω
电磁铁最大电流	2.6A
最大功率	40W
保护等级(CEI EN-60529标准)	IP67
负载因子	连续工作(ED=100%)

5 综合备注

RZGO型比例阀获得CE 认证标志,符合EMC 应用规范标准(如抗磁性/抗干扰EMC 指令和低压指令标准)。

安装、接线和启动必须按照F003 部分所述步骤操作,并按照相关元件对应的安装说明来安装。

禁止使用阀的电子信号(如监测信号)直接作为安全功能的驱动信号,例如用于控制机器安全元件的开/关,这也是欧洲标准规定的(流体系统和元件的安全要求, EN-982)。

6 -TERS和-AERS型阀集成式数字放大器选项

标准型放大器配用7芯主插头

电源 24Vdc电源供电,稳压电源或经过整流滤波,串联2.5A保险丝。若单相整流器,须接10000μf/40V电容滤波;若三相整流器,须接4700μf/40V电容滤波。

输入参考信号 模拟信号差分输入,额定范围0~+10Vdc(针脚D,E),与压力调节成比例

输出监测信号 模拟信号输出0~10Vdc范围,与实际到阀压力调节成比例

以下选项可以满足特殊场合的需求:

6.1 选项 /I

输入信号和监测信号为4~20mA电流信号,而不是标准的0~+10Vdc。

一般在机器电控单元和阀的距离较远时,或在电气信号可能受到电子干扰时采用/I选项。在输入电流信号电缆断裂情况下,阀会停止工作。

6.2 选项 /Z

放大器配用12芯主插头,除具有上述特性外,另外还有:

逻辑电源

此选项可分别给电磁铁功率级(针脚1,2)和数字电路(针脚9,10)供电。

切断电磁铁供电电源可以使阀停止工作,但仍保持数字电路通电,以避免机器现场总线控制器出错,这符合紧急情况下欧盟EN13849-1(exEN954-1)标准安全等级的规定,可实现安全型系统。

使能输入信号

放大器使能需要在针脚3相对于针脚2输入24Vdc电源:当使能信号为0时,阀停止工作(电磁铁电流为0),但放大器输出级仍处于激活状态。

故障输出信号


故障信号显示放大器的故障状态(电磁铁短路/未连接,4~20mA输入信号电缆断线,等等)。故障状态信号为0Vdc,正常工作信号为24Vdc(针脚11对针脚2):故障状态不受使能信号的影响。

6.3 选项/C(仅对-AERS型阀)

远程压力传感器输出为4~20mA 电流反馈信号,而不是标准的0~10V。

6.4 可能组合选项: /CI, /CIZ, /CZ(仅对-AERS)和/IZ。

7 连接外形图

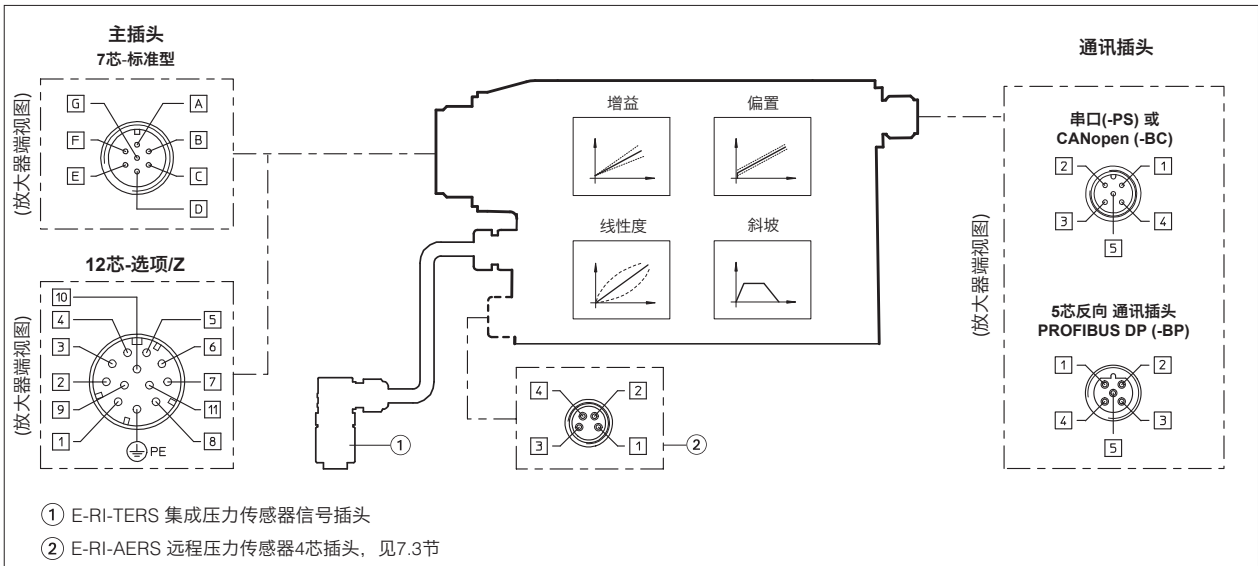

7.1 电气连接-7芯和12芯插头

标准7芯	选项/Z 12芯	信号	技术描述	注释
A	1	V+	24 VDC电源-电磁铁电源级 (放大器逻辑级连接7芯插头)	输入-电源
B	2	V0	0 VDC电源-电磁铁电源级(放大器逻辑级连接7芯插头)	地-电源
-	3	使能	放大器使能(24 VDC) 或非使能(0 VDC)	输入-开/关信号
D	4	输入+	输入模拟参考信号: 最大范围±10 VDC 额定工作范围0~10VDC 差动输入+和输入-(对于7芯标准插头) 普通模式下输入+相对于地 (仅对/Z选项)	(I/选项为4~20 mA) (I/选项为4~20 mA) 输入-模拟信号
E	-	输入-	地 - 监测信号参考地 (标准7芯相对于针脚F或/Z选项相对于针脚6) 输入+信号参考地 (仅对/Z选项)	地-模拟信号
C	5	地	监测模拟输出:最大范围±10 VDC	(I/选项为4~20mA) 输出-模拟信号
-	7	NC	不接	
-	8	NC	不接	
-	9	VL+	放大器逻辑级电源为24VDC	输入-电源
-	10	VLO	放大器逻辑级电源为0VDC	地-电源
-	11	故障	放大器状态:故障(0VDC)或正常工作(24VDC)	输出-开/关信号
G	PE	地	内部连接到放大器壳体上	

注释: 从电子放大器通24VDC电源启动到阀开始工作的最短时间在270ms到590ms之间。在这段时间内, 到阀线圈的电流为0。

7.2 电气连接-5芯通讯插头

针脚	-PS串口		-BC CANopen		-BP PROFIBUS DP	
	信号	技术描述	信号	技术描述	信号	技术描述
1	NC	不接	CAN_SHLD	屏蔽	+5V	输出电源电压
2	NC	不接	NC	不接	LINE-A	总线(高)
3	RS_GND	信号零数据线	CAN_GND	信号零数据线	DGND	信号零数据线和输出电源信号地
4	RS_RX	阀接收数据线	CAN_H	总线(高)	LINE-B	总线(低)
5	RS_TX	阀发送数据线	CAN_L	总线(低)	屏蔽	

7.3 电气连接-4芯远程压力传感器M8插头(仅对AERS)

针脚	标准型	/C 选项(Ri = 316 Ω)
1	TR 远程传感器压力信号 (0~+10 VDC)	TR 远程传感器压力信号 (4~20 mA)
2	保留(不接)	NC 保留(不接)
3	VT 远程传感器电源+24 VDC	VT 远程传感器电源+24 VDC
4	AGND 信号零数据线	NC 保留(不接)

关于压力传感器的特征和连接见技术样本G465

8 软件工具 - 见技术样本GS500

阀的功能参数和配置易于通过放大器连接的Atos特有E-SW软件程序设置和优化。E-SW软件根据放大器的通讯接口不同, 有以下不同版本选配: PS(串口) E-SW-PS,BC (CANopen) E-SW-BC和BP (PROFIBUS DP)。带现场总线接口的比例阀可直接连接到机器控制单元;通过编程软件的用户使用手册设置所需的机器控制。

9 曲线 (基于油温50°C, ISO VG46矿物油)



9.1 调节曲线

在流量Q=10l/min时测得

1 = RZGO-AERS, RZGO-TERS,

注释:

T口背压会影响压力调节。

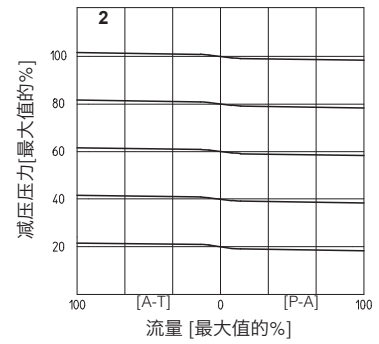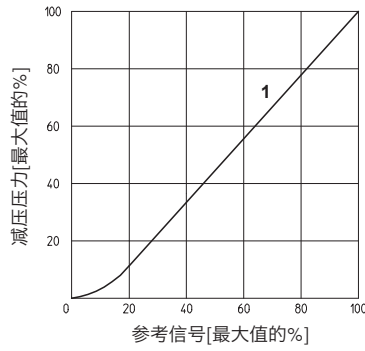

9.2 压力/流量曲线

在输入信号变化, 流量Q=10l/min时测得


2 = RZGO-AERS, RZGO-TERS

9.3 压降/流量曲线

RZGO-AERS, RZGO-TERS

3 = A-T (350为虚线)

4 = P-A

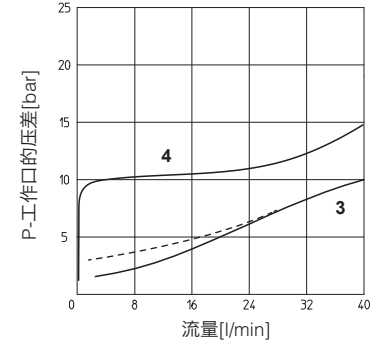

9.4 动态响应

第③节所列的响应时间是多次测量的平均值

压力会随着输入信号的改变而变化, 受液压回路刚性的影响: 回路刚性越好, 阀的动态响应越好。根据液压回路的刚度特性, 通过设定软件参数, 来优化阀的动态特性, 这种软件调整参数的方式对于具有蓄能器和/或大流量以及较长软管的液压回路尤其有帮助。

10 安装尺寸[mm]

ISO 4401: 2000

安装界面: 4401-03-02-0-05 标准
(见技术样本P005)

紧固螺栓:


4个M5×50 内六角螺栓, 12.9 级

拧紧力矩 = 8Nm


密封圈: 4×OR108

P,A,B, T口直径: $\varnothing = 5\text{mm}$

RZGO-TERS*
质量: 3,5 Kg

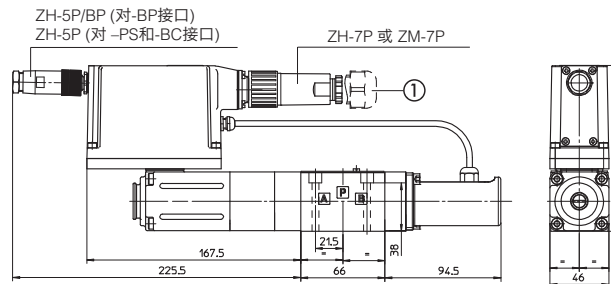

RZGO-AERS*
质量: 3,3 Kg

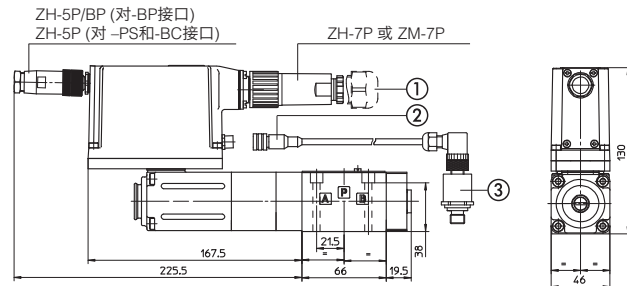

① = 12芯插头ZH-12P (选项Z)

② = 4芯插头ZH-4P-M18/5 (见技术样本G205)

③ = 远程压力传感器, 需单独订货 (见技术样本G465)

11 电源和通讯插头型号(需单独订货)

阀型号	-AERS, -TERS		-AERS/ -TERS/Z	串口(-PS) 或CANopen (-BC)	PROFIBUS DP (-BP)	压力传感器 仅对-AERS
插头型号	ZH-7P	ZM-7P	ZH-12P	ZH-5P	ZH-5P/BP	ZH-4P-M8/5 (1)
保护等级	IP67	IP67	IP65	IP67	IP67	IP67
样本页码	G205, K500					

(1) 对于压力传感器, M8插头ZH-4P-M8/5配5米长电缆